

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27**  
**о назначении административного наказания**

« 19 » марта 2018 г.

Самарская область, Безенчукский район, пгт. Безенчук

Я. инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Павлов Александр Александрович,

в соответствии со статьями 29.7., 29.9., 29.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дела об административных правонарушениях (протоколы об административном правонарушении №№ 26, 27 от 19.03.2018), установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество: Энговатов Олег Александрович

Дата и место рождения: 13.10.1958 г. Безенчук

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания: пгт. Безенчук, ул. Советская, 11-7, тел. 8-927-650-22-12

Фактически проживающий(ая): ----

Документ, удостоверяющий личность: паспорт РФ 3604 592692 выдан ОВД Безенчукского района Самарской области от 04.11.2003

Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: ---

Работающий(ая) / служащий(ая): ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук

Занимаемая должность: директор

Заработная плата (иной заработок): не установлено

Заслушаны лица, участвующие в рассмотрении дела Энговатова Олега Александровича

по окончании плановых выездных проверок, проведенных в период с 05 февраля по 05 марта 2018 года в отношении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук, Учреждение), на территории, в зданиях, расположенных по адресам: 446250, Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 44, 37, установлено, что Энговатов Олег Александрович, являясь на момент проверки директором ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук (на основании п. 4.3 договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Безенчукский Самарской области «Ресурс» от 30.12.2011 Учреждение несет ответственность за нарушение правил пожарной безопасности), нарушил требования пожарной безопасности, установленные:

- Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности);

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила противопожарного режима в Российской Федерации), утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», а именно:



не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта. Формирование сигналов в защищаемых помещениях (в т.ч. кабинет муз. работника, музыкальный зал, спортивный зал, методический кабинет) на управление в автоматическом режиме установками оповещения не происходит от одного пожарного извещателя. Протокол инструментального контроля работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации от 06.03.2018 № 24-4-1 составленный ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области». Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ст. 54, ч. 6 ст. 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

прибор управления АПС и СОУЭ не защищен от несанкционированного доступа (фактически установлен в коридоре). Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 12.48 НПБ 88-2001;

звуковые сигналы система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают необходимый уровень звука (уровень звукового давления системы оповещения о пожаре составляет: спальное помещение группы № 10 – 39,9 дБА; спальное помещение группы № 8 – 45,1 дБА; спальное помещение группы № 1 – 32,7 дБА; спальное помещение группы № 6 – 43,7 дБА). Протокол инструментального контроля работоспособности систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре от 06.03.2018 № 25-4-1 составленный ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области» Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 3.15 НПБ 104-03;

источники бесперебойного питания систем АПС и СОУЭ (аккумуляторные батареи) не обеспечивают питание указанных систем в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме "Тревога" не менее 3 ч. При переключении с основного источника электропитания на резервный происходит отключение АПС и СОУЭ. Протокол инструментального контроля работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации от 06.03.2018 № 24-4-1 составленный ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области» Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 84, ст. 91 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.п. 14.1, 14.3 НПБ 88-2001;

на объекте защиты не обеспечивается проведение регламентных работ (в т.ч. в 3-4 квартале 2017 года) по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений. От объектового оборудования ПАК «Стрелец-мониторинг» на пульт подразделения пожарной охраны, ежемесячно не формируется сигнал «неисправность» (в ручном режиме), в соответствии с руководством по эксплуатации. Нарушение п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

на кабели, проложенные открытым способом, не представлены сертификаты соответствия (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение). Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности;

в помещении музыкальных работников на первом этаже допускается применение электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. Нарушение п. 42 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

не обеспечивается исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода, не организует проведение проверок их



работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Нарушение п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам. Нарушение п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

огнетушители установленные в группах располагаются не на видных местах вблизи от выходов из помещений. Фактически все огнетушители установлены в санузлах. п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

огнетушители, размещенные в коридорах, проходах установлены на высоте более 1,5 метра. Огнетушители размещены на пожарных шкафах. Нарушение п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

на объекте защиты применяются материалы с неизвестными характеристиками (не предоставлены сертификаты соответствия пожарной безопасности). На полах в спальнях, зальном и на путях эвакуации уложен линолеум. Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 134, ч. 4 ст. 145 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности;

двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания, а также не уплотнены в притворах. Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, с. 53, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 4.7 СНИП II-2-80;

*ул. Садовая, 37*

*не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта. Формирование сигналов в защищаемых помещениях (в т.ч. кабинеты №№ 210 (учительская), 209, 202, раздевалка спортзала) на управление в автоматическом режиме установками оповещения не происходит от одного пожарного извещателя. Протокол инструментального контроля работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации от 06.03.2018 № 20-4-1 составленный ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области». Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 4 ст. 4, ст. 54, ч. 6 ст. 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 13.2 НПБ 88-2001;*

*звуковые сигналы система оповещения и управления эвакуацией не обеспечивают необходимый уровень звука (уровень звукового давления системы оповещения о пожаре составляет: кабинет № 103 – 51,5 дБА; кабинет № 214 – 49,4 дБА). Протокол инструментального контроля работоспособности систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре от 06.03.2018 № 21-4-1 составленный ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области». Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 3.15 НПБ 104-03;*

*источники бесперебойного питания систем АПС и СОУЭ (аккумуляторные батареи) не обеспечивают питание указанных систем в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме "Тревога" не менее 3 ч. При переключении с основного источника электропитания на резервный происходит отключение АПС и СОУЭ. Протокол инструментального контроля работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации от 06.03.2018 № 20-4-1 составленный ФГБУ «Судебно-экспертным учреждением ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области». Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 84, ст. 91 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п.п. 14.1, 14.3 НПБ 88-2001;*



на объекте защиты не обеспечивается проведение регламентных работ (в т.ч. в 3-4 квартале 2017 года) по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений. От объектового оборудования ПАК «Стрелец-мониторинг» на пульт подразделения пожарной охраны, ежемесячно не формируется сигнал «неисправность» (в ручном режиме), в соответствии с руководством по эксплуатации. Нарушение п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

на объекте защиты допущена эксплуатация дверей эвакуационных выходов на улицу, не оборудованных запорами, позволяющими свободное открытие изнутри без ключа. Нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

на кабели, проложенные открытым способом в помещении за актовым залом, не представлены сертификаты соответствия (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение). Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности;

не представлены документы, подтверждающие соответствие класса пожарной опасности строительных конструкций (наружные стены с внешней стороны) принятому классу конструктивной пожарной опасности здания. Нарушение ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 6, 9 ст. 87 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, **т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;**

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.7, п. 1 ч. 1. ст. 29.9, ст. 29.10, ст. 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, отсутствиемотягчающих административную ответственность обстоятельств,

#### ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать должностное лицо – директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области Энговатова Олега Александровича виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.4. КоАП РФ. Постановление объявлено по окончании рассмотрения дела об административном правонарушении, 19.03.2018 г.
2. Привлечь к административной ответственности должностное лицо – директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области Энговатова Олега Александровича в виде **административного штрафа в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.**
3. Объявить О.А. Энговатову, что в соответствии со ст. 30.1., 30.2., 30.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, настоящее постановление может быть обжаловано главному государственному инспектору муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский по пожарному надзору (446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, 23) либо в Безенчукский районный суд Самарской области, в течение десяти суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.



4. Разъяснить О.А. Энговатову, что в соответствии со ст. 31.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, настоящее постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования данного постановления, если оно не было обжаловано или опротестовано. В соответствии со ст. 31.1., 31.2., 31.3., 32.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, путём перечисления суммы административного штрафа по указанным реквизитам в банковское учреждение.

**Реквизиты для уплаты административного штрафа:**

Получатель: **УФК по Самарской области (4200 Главное управление МЧС России по Самарской области) 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193**

ИНН: 6315800812

КПП: 631501001

БИК: 043601001

л/с: 04421783370

р/сч: 40101810200000010001

КБК: 17711627000016000140 – Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"

в: **Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (сокращенное наименование – Отделение Самара)**

ОКПО: 08928842

ОКТМО: 36604000

ОГРН: 1046300466838

ОКОПФ: 20904

ОКФС: 12

ОКВЭД: 75.25.2

При неуплате административного штрафа по истечении шестидесяти дней со дня окончания срока, предусмотренного для добровольной уплаты штрафа, материалы административного дела будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.


В соответствии со ст. 20.25. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные ст. 25.1. КоАП РФ.

Наименование и адрес органа, выдавшего постановление: отдел надзорной деятельности муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский и Приволжский Главного управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, 23).

Должностное лицо, вынесшее постановление: \_\_\_\_\_

(подпись)

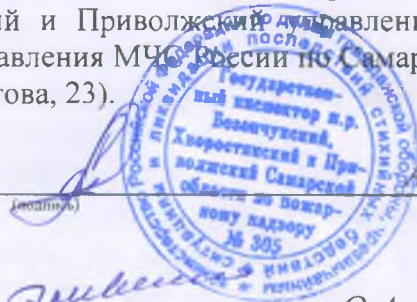

А.А. Павлов

(ФИО)

Копию постановления получил: \_\_\_\_\_

19.03.2018 г.

(дата, подпись)

Энговатов

О.А. Энговатов

(ФИО)

Копия постановления направлена: \_\_\_\_\_

(дата, № заказного письма)

Дата вступления постановления в законную силу: \_\_\_\_\_

Отметка об исполнении постановления: Постановление № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

исполнено " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

(номер финансового документа)